



PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ  
DISTRIBUCE, a.s.  
ČLEN KONCERNU PRAŽSKÁ  
PLYNÁRENSKÁ, a.s.

### **Řád provozovatele distribuční soustavy**

**Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.**

**Spojení na nepřetržité pracoviště dispečinku provozovatele distribuční soustavy**

společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,  
se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČO 274 03 505, DIČ CZ27403505, zapsána  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356

tel. pohotovostní služby: **1239**

tel. kontakt na dispečink: **267 175 900**

e-mail: [dispecink@ppdistribuce.cz](mailto:dispecink@ppdistribuce.cz)

[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)

## ***OBSAH***

<b>1.</b>	<b><i>Úvod .....</i></b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b><i>Základní pojmy.....</i></b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b><i>Distribuční soustava .....</i></b>	<b>6</b>
<b>3.1.</b>	Připojení k distribuční soustavě.....	6
<b>3.2.</b>	Kvalita distribuovaného plynu.....	6
<b>4.</b>	<b><i>Poskytované služby .....</i></b>	<b>6</b>
<b>4.1.</b>	Veškeré poskytované služby PDS jsou uvedeny v platném ceníku PDS zveřejněném na webových stránkách PDS.....	6
<b>5.</b>	<b><i>Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy .....</i></b>	<b>6</b>
<b>5.1.</b>	Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy .....	6
<b>5.2.</b>	Žádost o rezervaci distribuční kapacity a/nebo uzavření SOD: .....	7
<b>5.3.</b>	Změny smluvních údajů OM v SOD .....	13
<b>5.4.</b>	Rezervace distribuční kapacity v OM/PM zaniká:.....	14
<b>5.5.</b>	Ukončení/přerušení distribuce/dodávky na žádost uživatele.....	15
<b>5.6.</b>	<u>Poskytnutí seznamu SOD zaniká</u> .....	17
<b>5.7.</b>	<u>SOD zaniká:</u> .....	15
<b>6.</b>	<b><i>Fakturační a platební podmínky distribuce plynu .....</i></b>	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b><i>Předávané informace.....</i></b>	<b>21</b>
<b>7.1.</b>	Dokumenty a informace zveřejňované na webových stránkách PDS .....	21
<b>7.2.</b>	Plánovací údaje poskytované uživatelem .....	22
<b>7.3.</b>	Jednotná identifikace – EIC kód.....	22
<b>7.4.</b>	Nominace a renominace distribuce plynu.....	23
<b>8.</b>	<b><i>Překročení kapacity a zkušební provozy.....</i></b>	<b>23</b>
<b>8.1.</b>	Překročení kapacity .....	23
<b>8.2.</b>	Distribuce plynu ve zkušebním provozu .....	23
<b>9.</b>	<b><i>Měření.....</i></b>	<b>23</b>
<b>9.1.</b>	Měření tlaku.....	23
<b>9.2.</b>	Měření kvality plynu.....	24
<b>9.3.</b>	Měření množství plynu .....	24
<b>9.4.</b>	Provoz měřicího zařízení.....	26
<b>9.5.</b>	Dopočet při poruše měřicího zařízení.....	27
<b>9.6.</b>	Dopočet objemu plynu při neoprávněném odběru .....	28
<b>9.7.</b>	Termíny odečtu, způsob odečtu a předávání údajů o naměřeném množství .....	28
<b>9.8.</b>	Stanovení množství plynu.....	30
<b>9.9.</b>	Způsob přijímání odečtu podávaných uživatelem .....	30
<b>9.10.</b>	Způsob rozdělení dodávky plynu pro zákazníka do jednotlivých měsíců odečtového období .....	30
<b>10.</b>	<b><i>Reklamace.....</i></b>	<b>30</b>
<b>11.</b>	<b><i>Mlčenlivost a ochrana osobních údajů .....</i></b>	<b>31</b>
<b>12.</b>	<b><i>Závěrečná ujednání.....</i></b>	<b>32</b>

## **1. Úvod**

Provozovatel distribuční soustavy zpracovává a předkládá Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „**ERÚ**“) ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy a zajišťuje jeho zveřejnění.

Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „**Řád**“) specifikuje v souladu s vyhláškou č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu obchodně-technické podmínky, za kterých společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „**PDS**“) uskutečňuje distribuci plynu na principu práva přístupu třetích stran k distribuční soustavě, a to při respektování obecně závazných právních předpisů v plynárenství, zejména zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Energetický zákon**“), vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynum, v platném znění (dále jen „**Pravidla trhu s plynum**“ nebo „**PTP**“), vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, v platném znění (dále jen „**vyhláška o měření**“), vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství (dále jen „**vyhláška o připojení**“). Řád tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

## **2. Základní pojmy**

Pokud není v Řádu nebo ve smlouvě o distribuci plynu uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy v plynárenství. Pojem definovaný jenom v Řádu má stejný význam i ve smlouvě o distribuci plynu a ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě (dále jen „**smlouva o připojení**“).

Pro účely Řádu se rozumí

- **alokačními pravidly** - pravidla pro přidělení množství plynu jednotlivým subjektům zúčtování na předávacích místech přeshraničních plynovodů;
- **dělícím místem** - místo které odděluje v předávacím místě plynárenské zařízení ve vlastnictví jednoho UTP od plynárenského zařízení ve vlastnictví jiného UTP;

- **EIC kód** - identifikační číselný kód určující účastníka trhu s plynem, přidělený OTE;
- **GDPR** - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;
- **měřicím místem** - místo, které umožnuje měření množství a případně tlaku plynu, regulaci průtoku plynu a přenos dat do dispečinků;
- **měřicím zařízením** - kompletní soubor nainstalovaných měřicích přístrojů a dalších zařízení určených k provádění stanovených měření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o měření;
- **OM** - odběrné místo;
- **OPZ** - odběrné plynové zařízení;
- **OTE** - operátor trhu OTE, a.s.;
- **PM - předávací místo** - soubor technických zařízení, kde dochází k předání plynu mezi distribuční soustavou a přepravní soustavou, jinou distribuční soustavou, výrobnou plynu, zásobníkem plynu nebo zahraniční plynárenskou soustavou;
- **PPS** - provozovatel přepravní soustavy;
- **propojovacím bodem** - bod, který propojuje v předávacím místě ve vlastnictví či správě jednoho UTP od plynárenského zařízení ve vlastnictví či správě jiného UTP;
- **SOPES** - smlouva o poskytování elektronických služeb;
- **SOD** - smlouva o zajištění služby distribuční soustavy;
- **TDD** - typový diagram dodávek;
- **TPG** - technická pravidla odvětví plynárenství, která po projednání s příslušnými orgány státní správy a organizacemi, zabývajícími se danou problematikou, jsou považována za uznaná pravidla vyjadřující stav technického poznání a techniky podle ČSN EN 45020.;
- **UTP** - účastník trhu s plynem;
- **uzlovým bodem jakosti** - místo, kde jsou měřeny fyzikální a chemické parametry plynu;
- **uživatelem** - UTP, který má uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s PDS;
- **VP** - výrobna plynu;
- **ZP** - zásobník plynu;

### **3. Distribuční soustava**

Popis distribuční soustavy a technická specifikace vstupních bodů jsou uvedeny v [příloze č. 1](#) tohoto Řádu.

Změněn kód pole

#### **3.1. Připojení k distribuční soustavě**

3.1.1. Podmínky připojení k distribuční soustavě jsou specifikovány v [příloze č. 2](#) tohoto Řádu.

Změněn kód pole

#### **3.2. Kvalita distribuovaného plynu**

3.2.1. Plyn vstupující do distribuční soustavy musí splňovat parametry kvality uvedené v [příloze č. 3](#) tohoto Řádu.

Změněn kód pole

3.2.2. V případě, že plyn, dodaný do distribuční soustavy za účelem jeho distribuce, nesplňuje některý z kvalitativních znaků plynu uvedených v [příloze č. 3](#) tohoto Řádu, je PDS oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo PDS na nahradu újmy, která mu v souvislosti s distribucí takového plynu vznikne. PDS je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a uživatel je povinen poskytnout k tomu PDS nezbytnou součinnost.

Změněn kód pole

### **4. Poskytované služby**

4.1. Veškeré poskytované služby PDS jsou uvedeny v platném ceníku PDS zveřejněném na webových stránkách PDS.

### **5. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy**

#### **5.1. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy**

5.1.1. SOD obsahuje mimo zákonných požadavků tyto údaje:

- 5.1.1.1. údaje uvedené v žádosti o rezervaci distribuční kapacity potvrzené PDS,
- 5.1.1.2. údaje potřebné pro vyúčtování regulovaných plateb a pro komunikaci s OTE.

5.2. Žádost o rezervaci distribuční kapacity a/nebo uzavření SOD:

5.2.1. UTP může žádat o rezervaci distribuční kapacity a případně o uzavření SOD s PDS, za splnění následujících podmínek, v těchto případech:

- 5.2.1.1. pokud je zákazníkem a má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné OM, nebo
- 5.2.1.2. pokud je výrobcem plynu a má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na PM příp. souhrn PM výrobny plynu, nebo
- 5.2.1.3. pokud je obchodníkem s plynem a žádá o rezervaci distribuční kapacity pro PM příp. souhrn PM výrobny plynu a tento výrobce má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné PM, nebo
- 5.2.1.4. pokud je obchodníkem s plynem a žádá o rezervaci distribuční kapacity pro zákazníka, se kterým má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a tento zákazník má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné OM, nebo
- 5.2.1.5. pokud je provozovatelem jiné distribuční soustavy a má s PDS uzavřenou dohodu o vzájemném propojení (připojení) jeho distribuční soustavy s distribuční soustavou PDS.

5.2.2. Uzavření SOD

5.2.2.1. Návrh na uzavření SOD (dále také jako „návrh“) podává UTP nejpozději se žádostí o rezervaci distribuční kapacity elektronicky (e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář „Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy“, opatřený elektronickým podpisem UTP; formulář, včetně manuálu pro jeho vyplnění a podepsání, je dostupný na webových stránkách PDS), pokud již nemá UTP s PDS SOD uzavřenou. V případě, že návrh na uzavření SOD podává zákazník, je možné žádost podat na uvedeném formuláři také v listinné podobě. Před podáním návrhu zajistí UTP u PDS údaje nutné k rádnému

vyplnění formuláře návrhu SOD, zejména číslo SOD a údaje o PDS.

5.2.2.2. Není-li uzavřena SOD a je-li podán návrh na její uzavření, PDS tento návrh akceptuje:

- i. do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu dle odstavce 5.2.2.1., nejpozději však v den účinnosti rezervace distribuční kapacity nejde-li o změnu dodavatele plynu,
- ii. v případě standardní změny dodavatele plynu nebo dochází-li ke změně zákazníka v OM a současně ke změně dodavatele plynu do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu dle odstavce 5.2.2.1., nejpozději však čtvrtý pracovní den před účinností rezervace distribuční kapacity.

5.2.2.3. Současně s návrhem dle odstavce 5.2.2.1. podává UTP návrh na uzavření SOPES a to elektronicky (emailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář „Smlouva o poskytování elektronických služeb“ opatřený elektronickým podpisem UTP, formulář, včetně detailního manuálu pro jeho vyplnění a podepsání, je dostupný na webových stránkách PDS). Před podáním návrhu zajistí UTP u PDS údaje nutné k rádnému vyplnění formuláře návrhu SOPES, zejména číslo SOPES a údaje o PDS. PDS tento návrh akceptuje do pěti pracovních dnů od doručení návrhu.

5.2.2.4. Návrh na uzavření SOPES dle odstavce 5.2.2.3. nemusí podávat UTP, který není obchodníkem s plyнем, jehož počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10.

5.2.3. Žádost o rezervaci distribuční kapacity

5.2.3.1. Žádost o rezervaci distribuční kapacity opatřenou elektronickým podpisem (dále jen „žádost“) podává UTP v souladu se SOPES prostřednictvím webového portálu PDS, a to importem souboru ve formátu dle formuláře „Žádost o rezervaci distribuční kapacity“, který je dostupný na webových stránkách PDS. V případě, že žádost podává UTP, který není obchodníkem s plyнем, jehož celkový počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10, je možné žádost na uvedeném formuláři podat také v listinné podobě. Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách PDS.

- 5.2.3.2. V případě zahájení dodávek do OM nově se připojujícího zákazníka a/nebo zahájení dodávek do OM po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu uvede UTP v žádosti o rezervaci distribuční kapacity jako termín požadovaného zahájení distribuce nejdříve den, ke kterému zákazník splní podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě, zejména prokáže splnění podmínek způsobilosti OPZ k bezpečnému provozu doložením zprávy o výchozí revizi nebo zápisu o ověření technického stavu dle TPG 800 03.
- 5.2.3.3. V případě, že žádost dle 5.2.3.2. podává UTP, který je dodavatelem poslední instance v domácí zóně PDS, je náležitostí žádosti uvedení informace, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele plynu nebo zda byla uzavřena distančním způsobem.
- 5.2.3.4. V případě, že žádost neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo informace poskytnuté v rámci této žádosti nepostačují k rádnému posouzení nebo vykazují jiné vady, vyzve PDS bez zbytečného odkladu UTP k jejich doplnění nebo opravení. V případě zahájení dodávek do OM nově se připojujícího zákazníka a/nebo zahájení dodávek do OM po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu vyzve PDS UTP k doplnění nebo opravení náležitostí žádosti do druhého pracovního dne po přijetí žádosti, nejpozději však do 12:00 hodin pracovního dne předcházejícího dnu nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednanému s provozovatelem distribuční soustavy. Výzva bude obsahovat identifikaci vad žádosti. Vady žádosti jsou z hlediska jejich závažnosti rozlišovány následovně:
- i. chyby, které brání přijetí žádosti. Pokud UTP doplní nebo opraví tyto chyby žádosti po výzvě PDS v termínu dle Pravidel trhu s plyinem, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a/nebo zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu do druhého pracovního dne do 14:00 hod. po výzvě PDS, nejpozději však do 14:00 hod.

pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednanému s provozovatelem distribuční soustavy, je žádost považována za podanou řádně a včas.

- ii. varování - údaj uvedený v žádosti se liší od údaje evidovaného v informačním systému PDS. Žádost je považována za podanou řádně a včas i v případě, že UTP neopraví údaje označené varováním. Tyto údaje jsou však pro další zpracování žádosti nahrazeny údaji z informačního systému PDS.

5.2.3.5. Podmínky finanční způsobilosti budou považovány za splněné v případě, že uživatel prokáže PDS splnění podmínek finanční způsobilosti:

- i. nejpozději čtvrtý kalendářní den před účinností rezervace distribuční kapacity, nebo
- ii. nejpozději čtvrtý kalendářní den před začátkem plynárenského měsíce, ve kterém má nastat účinnost rezervace distribuční kapacity v případě žádostí, které jsou podány nejpozději pátý pracovní den před začátkem tohoto měsíce, nebo,
- iii. nejpozději druhý pracovní den po účinnosti rezervace distribuční kapacity v případě žádostí o rezervaci pevné klouzavé distribuční kapacity.

5.2.3.6. Splnění podmínek finanční způsobilosti, stanovených v [příloze č. 4](#), je prokázáno:

Změněn kód pole

- i. v případě nepeněžních forem zajištění doručením patřičných dokumentů PDS,
- ii. v případě peněžních forem zajištění připsáním finančních prostředků na účet PDS, které je možné ze strany PDS nejpozději v termínu dle odstavce 5.2.3.5. prokazatelně ověřit.

5.2.3.7. Pokud nebude UTP splňovat podmínky finanční způsobilosti pro všechna OM/PM v žádosti o rezervaci distribuční kapacity vyzve PDS UTP k určení OM/PM, pro která je finanční způsobilost zajištěna. V případě, že UTP neurčí, pro která OM/PM je finanční způsobilost zajištěna, má se za to, že UTP nesplňuje podmínky finanční způsobilosti pro každé OM/PM v žádosti o rezervaci distribuční kapacity.

5.2.4. Uzavření SOD s fyzickou osobou, žádost o rezervaci distribuční kapacity podaná fyzickou osobou.

V žádosti o rezervaci distribuční kapacity a v SOD jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou označeny jako povinné. Poskytnutí těchto osobních údajů je pro posouzení žádosti nebo pro uzavření SOD nezbytné a jejich neposkytnutí proto bude mít za následek nemožnost vyhovět podané žádosti nebo nemožnost uzavřít SOD. Neposkytnutí osobních údajů, které jsou v žádosti o rezervaci distribuční kapacity a v SOD označeny jako dobrovolné, nemá vliv na vyhovění žádosti ani na uzavření smlouvy a není spojeno s jakoukoliv sankcí vůči uživateli – fyzické osobě.

Na nemožnost uzavření smlouvy z důvodu chybějících údajů dle tohoto odstavce bude UTP upozorněn ve výzvě podle odstavce 5.2.3.4.

5.2.4.5. Vyhodnocení žádosti o rezervaci distribuční kapacity, uzavření dodatku k SOD.

5.2.4.1.5.2.5.1. Oznámení výsledků rezervace distribuční kapacity provede PDS poskytnutím přehledu:

- i. OM/PM, pro která je distribuční kapacita ze strany PDS rezervována. V případě, že je žádost podána v rámci změny dodavatele plynu, bude distribuční kapacita rezervována po schválení změny dodavatele plynu operátorem trhu;
- ii. OM/PM, pro která není možné distribuční kapacitu rezervovat s uvedením důvodu nemožnosti rezervace distribuční kapacity.

5.2.4.2.5.2.5.2. Důvody nemožnosti rezervace distribuční kapacity dle odstavce 5.2.4.1. ii. jsou:

- i. neopravení chyb dle odstavce 5.2.3.4. i. v termínu dle PTP,
- ii. nesplnění podmínek finanční způsobilosti dle odstavce 5.2.3.5.,
- iii. ukončení a/nebo zastavení procesu změny dodavatele v systému OTE,
- iv. PDS před požadovanou účinností rezervace distribuční kapacity ztratí právo užívat plynárenské zařízení, kterým má být zajištěna distribuce plynu pro OM zákazníka, do něhož má být podle žádosti o rezervaci distribuční kapacity distribuován plyn,

- v. nemožnost instalovat v OM měřicí zařízení z důvodu nesplnění technických nebo bezpečnostních podmínek daných např. smlouvou o připojení,
- vi. neumožnění přístupu k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly stavu měřicího zařízení v případě, kdy dochází k zahájení dodávky do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu,
- vii. neposkytnutí osobních údajů dle odstavce 5.2.4..

#### 5.2.6 Přehled obsahu přílohy č. 1 SOD a její změny

5.2.4.3. Pokud UTP má s PDS uzavřenou SOD a SOPES zasílá PDS tomuto UTP elektronickým podpisem opatřený návrh dodatku k SOD, který obsahuje údaje o OM prostřednictvím webového portálu PDS. V případě, že je SOD uzavřena s UTP, který není obchodníkem s plymem, jehož celkový počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10, je možné dodatek uzavřít v listinné podobě. Uzavírání dodatku dle tohoto odstavce je prováděno 1x měsíčně, a to vždy k 15. pracovnímu dni kalendářního měsíce.

UTP je povinen doručit PDS prostřednictvím webového portálu PDS dodatek akceptovaný připojením elektronického podpisu nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy PDS doručí návrh dodatku k SOD dle 5.2.4.3. Pokud uživatel DS v této lhůtě nesplní potvrzení dodatku připojením elektronického podpisu, bude dodatek uplynutím lhůty účinný a platný. Pokud je dodatek uzavírán v listinné podobě, je UTP povinen doručit podepsaný dodatek do 10 pracovních dnů po jeho obdržení.

##### 5.2.6.1. Obsahem přílohy č. 1 SOD je specifikace OM.

5.2.6.2. PDS poskytuje prostřednictvím webového portálu PDS uživateli seznam OM zahrnutých do SOD k prvnímu dni kalendářního měsíce v souladu PTP. Pokud uživatel v případě změn v obsahu přílohy č. 1 SOD nevyjádří nesouhlas se změnami přílohy č. 1 SOD ve lhůtě 5 pracovních dnů od uveřejnění na webovém portálu, má se za to, že bere změny přílohy č. 1 SOD na vědomí. V opačném případě uživatel postupuje dle části 10. tohoto Řádu.

5.2.4.4.5.2.6.3. V případě, že uživatel, není obchodníkem s plynem, zasílá mu PDS přehled změn v obsahu přílohy č. 1 SOD v písemné podobě. Pokud uživatel nevyjádří nesouhlas se změnami přílohy č. 1 SOD ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení přehledu změn v obsahu přílohy č. 1 SOD, má se za to, že změny přílohy č. 1 SOD bere na vědomí. V opačném případě uživatel postupuje dle části 10. tohoto Řádu.

### **5.3. Změny smluvních údajů OM v SOD**

- 5.3.1. V případě změny smluvních údajů OM zákazníka podá uživatel PDS žádost o změnu údajů OM v SOD na formuláři „Žádost o rezervaci distribuční kapacity“, který je dostupný na webových stránkách PDS.
- 5.3.2. PDS oznámí uživateli výsledek posouzení žádosti o změnu údajů OM do 5 pracovních dnů od doručení žádosti. Dodatek k SOD je uzavíráν v souladu s odstavcem 5.2.4.3.
- 5.3.3. V případě, kdy dochází ke změně osoby zákazníka na OM a nedochází současně ke změně dodavatele plynu, uživatel podá PDS žádost o změnu zákazníka na OM (žádost o přepis), na formulářích „Žádost o rezervaci distribuční kapacity“, společně s „Žádostí o uzavření smlouvy o připojení“, které jsou dostupné na webových stránkách PDS a které musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
  - i. jméno/název,
  - ii. datum narození/IČO původního i nového zákazníka,
  - iii. adresa trvalého bydliště/sídla, adresu OM,
  - iv. číslo a stav měřicího zařízení k datu změny zákazníka.
- 5.3.3.1. Náležitostí žádosti o změnu zákazníka na OM je uvedení informace, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele plynu nebo zda byla uzavřena distančním způsobem.
- 5.3.3.2. PDS provede změnu zákazníka na OM nejdříve k datu podání žádosti o změnu zákazníka na OM. Podmínkou je podaná žádost o uzavření smlouvy o připojení.
- 5.3.3.3. V případě, že skutečná výše ročního odběru plynu uživatele za OM/PM se spotřebou nad 630 MWh a/nebo měsíční periodou

fakturace dosažená v období od května minulého kalendářního roku do dubna aktuálního kalendářního roku přesáhne předpokládanou výši ročního odběru plynu, kterou uživatel uvedl v žádosti o rezervaci distribuční kapacity, případně aktualizoval v SOD, o více než 10 %, uživatel aktualizuje v SOD předpokládanou roční spotřebu plynu a roční diagram předpokládané výše měsíčních spotřeb dle výše skutečné spotřeby dosažené v období od května minulého kalendářního roku do dubna aktuálního kalendářního roku v souladu s odstavcem 5.3.2. Uživatel aktualizuje předpokládanou roční spotřebu dle tohoto odstavce nejpozději do 31.5. aktuálního kalendářního roku.

#### **5.4. Rezervace distribuční kapacity v OM/PM zaniká:**

- 5.4.1. Uplynutím doby rezervace distribuční kapacity.
- 5.4.2. U původního dodavatele dnem účinnosti změny dodavatele plynu, pokud byla dodávka plynu původním dodavatelem realizována na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
- 5.4.3. Zánikem SOD.
- 5.4.4. Ukončením distribuce na žádost uživatele dle odstavce 5.5.
- 5.4.5. V případě žádosti zákazníka o demontáž měřícího zařízení, je-li současně ukončována smlouva o připojení (např. výpověď nebo dohodou stran).
- 5.4.6. Oznámením OTE o zrušení registrace OM/PM dle Obchodních podmínek OTE.
- 5.4.7. Oznámením OTE o zrušení každého jednotlivého přiřazení OM nebo PM těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazena OM nebo PM novému dodavateli dotčena.
- 5.4.8. V případě, že PDS pozbude možnost provozovat distribuční soustavu, případně její část, ke které je OM/PM připojeno; zejména v případě, kdy vlastník příslušného plynárenského zařízení podá výpověď ze smlouvy nebo jiným způsobem ukončí smlouvu s PDS, jejímž předmětem je možnost PDS užívat plynárenské zařízení. V případě ztráty uživacího práva PDS k plynárenskému zařízení zanikne rezervace distribuční kapacity dnem, kdy uplyne výpovědní doba nebo jiná obdobná lhůta sjednaná ve smlouvě umožňující PDS užívat plynárenské zařízení.

- 5.4.9. PDS v souladu s § 10 energetického zákona písemně oznámí bez zbytečného odkladu dotčeným účastníkům trhu s plynem skutečnost, že ztratí možnost užívat plynárenské zařízení a dojde k ukončení distribuce plynu. PDS bude bez zbytečného odkladu informovat ERÚ a podá podnět k zahájení řízení podle § 12 energetického zákona. Dojde-li po provedeném oznámení ke změně (PDS např. nabude plynárenské zařízení do svého vlastnictví), bude o ní PDS informovat všechny dotčené účastníky trhu s plynem a ERÚ.
- 5.4.10. V případě, že uživatel na výzvu PDS nepožádal o změnu rezervované distribuční kapacity v OM/PM, pokud došlo ke změně skutečnosti uvedených v žádosti o rezervaci distribuční kapacity, např. v důsledku instalace jiného typu měření. Rezervace distribuční kapacity zaniká uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl uživatel k žádosti o změnu vyzván.
- 5.4.11. V případě, že dochází k připojení nového zákazníka na stávající OPZ je nutno pro připojení dodržet ustanovení TPG 800 03 a TPG 704 01 k zajištění jeho bezpečnému provozu (platnost tlakové zkoušky). V případě, že nově se připojující zákazník u nově zřízeného či rekonstruovaného OPZ, nebo zákazník připojující se po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu nesplní k požadovanému datu zahájení dodávky podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě, zejména neprokáže splnění podmínek způsobilosti OPZ k bezpečnému provozu doložením zprávy o výchozí revizi nebo zápisu o ověření technického stavu dle TPG 800 03 a z tohoto důvodu nedojde k instalaci měřicího zařízení na předmětné OM.
- 5.4.12. V případě, že nově se připojující zákazník nebo zákazník připojující se po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu opakovaně neposkytl PDS součinnost při instalaci měřicího zařízení a z tohoto důvodu nedošlo do 3 měsíců od požadovaného data zahájení distribuce k instalaci měřicího zařízení.

## **5.5. Ukončení/přerušení distribuce/dodávky na žádost uživatele.**

- 5.5.1. Ukončení/přerušení dodávky plynu na žádost uživatele provede PDS při neoprávněném odběru plynu v souladu s PTP. Žádost o ukončení/přerušení dodávky plynu dle tohoto odstavce podává uživatel v termínech dle PTP. V případě, že uživatel zajišťuje dodávku plynu podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, informuje zákazníka o

záměru ukončení/přerušení dodávky plynu nejpozději v den podání této žádosti.

- 5.5.2. Ukončení dodávky plynu na žádost uživatele v případě požadavku zákazníka na demontáž pynoměru a/nebo ukončení distribuce plynu na žádost uživatele v případě požadavku uživatele na demontáž pynoměru provede PDS nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podává uživatel v termínu shodném s odstavcem 5.5.1.
- 5.5.3. Přerušení dodávky plynu na žádost uživatele a/nebo zákazníka v případě rekonstrukce OM provede PDS v termínu shodném s odstavcem 5.5.1. Žádost o přerušení dodávky plynu dle tohoto odstavce podává uživatel a/nebo zákazník v termínu shodném s odstavcem 5.5.1. V případě přerušení dodávky plynu dle tohoto odstavce rezervace distribuční kapacity trvá.
- 5.5.4. Ukončení dodávky/distribuce plynu na žádost uživatele v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zákona nebo v případě výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona provede PDS k datu požadovanému uživatelem. Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podává uživatel v termínu pro zkrácení dodávky dle § 114 odst. 4 PTP. Žádost dle tohoto odstavce podává pouze uživatel, který je dodavatelem poslední instance v domácí zóně PDS.
- 5.5.5. Ukončení dodávky/distribuce plynu na žádost uživatele provede PDS, kromě případů dle odstavce 5.5.1., 5.5.2. a/nebo 5.5.4. k datu požadovanému uživatelem. Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podává uživatel v termínu pro zkrácení dodávky dle § 114 odst. 1 PTP. Žádost dle tohoto odstavce podává pouze uživatel, který je dodavatelem poslední instance v domácí zóně PDS. V případě, že v OM dochází ke změně dodavatele plynu a PDS obdrží ze systému OTE zprávu o prodloužení dodávek nebo o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem, žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu bude

považována za neplatnou a PDS ukončení dodávky/distribuce plynu neprovede.

- 5.5.6. Žádost dle odstavce 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4. a/nebo 5.5.5. podává uživatel v souladu se SOPES prostřednictvím webového portálu PDS, a to importem souboru opatřeného elektronickým podpisem ve formátu dle formuláře „Žádost o ukončení nebo přerušení distribuce plynu“, který je dostupný na webových stránkách PDS. Žádosti dle odstavce 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4. a/nebo 5.5.5. vyjmenované v uživatelské příručce pro využívání elektronických služeb PDS, případně na webových stránkách PDS podává uživatel zasláním elektronicky podepsaného souboru v předepsaném formátu na emailovou adresu PDS. V případě, že žádost podává uživatel, který není obchodníkem s plynem, jehož celkový počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10, je možné podat žádost zasláním elektronicky podepsaného souboru v předepsaném formátu na emailovou adresu PDS nebo na uvedeném formuláři v listinné podobě.
- 5.5.7. Náležitosti žádosti o ukončení/přerušení dodávky/distribuce jsou identifikace uživatele formou EIC, identifikace OM/PM formou EIC, identifikace zákazníka formou jména/názvu, identifikace zákazníka formou IČO/data narození, požadovaný termín ukončení/přerušení distribuce/dodávky, důvod ukončení/přerušení distribuce/dodávky.
- 5.5.8. Pokud dojde k ukončení dodávky/distribuce plynu dle odstavce 5.5.1., 5.5.2., 5.5.4. a/nebo 5.5.5, přestává být předmětné OM vedeno v příloze č. 1 SOD

## **5.6. Poskytnutí seznamu**

**5.6.1. PDS poskytne uživateli dle § 35 odst. 6 PTP seznam OM zahrnutých do SOD.**

**5.6.2. Seznam OM dle § 35 odst. 6 PTP poskytne PDS uživateli prostřednictvím webového portálu PDS.**

## **5.7.5.6. SOD zaniká:**

**5.7.1.5.6.1. Uplynutím doby platnosti SOD.**

**5.7.2.5.6.2. Odstoupením od SOD ze strany PDS, nesplní-li uživatel podmínky finanční způsobilosti dle [přílohy č. 4](#) tohoto Řádu do 5 pracovních dnů po doručení písemného oznámení PDS o neplnění podmínek finanční způsobilosti nebo zašle-li PDS nejpozději 5 pracovních dnů předem**

**Změněn kód pole**

písemné oznámení o dni, ve kterém uživatel přestane plnit podmínky finanční způsobilosti, a uživatel k tomuto dni podmínky finanční způsobilosti nesplní. V případě, že PDS toto oznámení odešle později než 5 pracovních dnů před dnem, ve kterém uživatel přestane plnit podmínky finančního zajištění a uživatel splní podmínky finančního zajištění nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení tohoto oznámení, má se za to, že uživatel splnil podmínky finančního zajištění v termínu. Za písemné oznámení se považuje rovněž oznámení odeslané faxem na faxové číslo nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v SOD, popř. na adresu uvedenou v písemném oznámení uživatele o změně těchto údajů. Pokud je oznámení zasláno některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, považuje se za doručené v den odeslání. SOD zaniká ke dni, kdy projev vůle PDS odstoupit od SOD je doručen uživateli, není-li v takovém projevu vůle stanoven den zániku smlouvy pozdější.

5.7.3.5.6.3. Odstoupením od SOD ze strany PDS pro podstatné porušení smlouvy ze strany UTP a další povinnosti vyplývající z ujednání dle SOD.

5.7.4.5.6.4. Dohodou smluvních stran.

5.7.5.5.6.5. Odstoupením od SOD ze strany uživatele v případě neplnění smluvních povinností ze strany PDS nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek.

5.7.6.5.6.6. Výpověď ze strany uživatele.

## **6. Fakturační a platební podmínky distribuce plynu**

- 6.1.** Uživatel je povinen platit za zajištění služby distribuční soustavy cenu uvedenou v Ceníku PDS, zveřejňovaném na webových stránkách PDS a stanovenou v souladu s Řádem. Cena uvedená v Ceníku PDS vychází vždy z platného cenového rozhodnutí ERÚ.
- 6.2.** Uživatel je povinen platit sjednanou cenu za zajištění služby distribuční soustavy, zálohu a ostatní pohledávky PDS vzniklé na základě SOD a to bezhotovostním převodem na bankovní účet PDS uvedeným v daňovém dokladu nebo v SOD.
- 6.3.** Fakturace za zajištění služby distribuční soustavy bude provedena:
  - 6.3.1.** do 7 pracovních dnů po validaci odečtu, jde-li o distribuci plynu do:

- i. OM osazeného měřicím zařízením typu A nebo B; součástí faktury je rovněž případný poplatek za překročení sjednané výše kapacity,
- ii. OM osazeného měřicím zařízením typu C s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh a/nebo měsíční periodou fakturace,
- iii. PM.

6.3.2. do 10 pracovních dnů po validaci odečtu, jde-li o distribuci plynu do:

- i. OM osazeného měřicím zařízením typu C s předpokládaným ročním odběrem do 630 MWh, u kterého byl proveden odečet; ve faktuře budou zúčtovány zálohy, uhrazené od posledního odečtu v souladu s ustanovením odstavce 6.4.,
- ii. OM osazeného měřicím zařízením typu C s předpokládaným ročním odběrem do 630 MWh, u kterého byla ukončena distribuce plynu, nebo došlo ke změně dodavatele plynu; ve faktuře budou zúčtovány zálohy, uhrazené od posledního odečtu v souladu s ustanovením odstavce 6.4.

**6.4.** PDS je povinen vystavit předpis měsíčních záloh ve výši 1/12 předpokládané roční ceny za sjednanou službu distribuce plynu pro jednotlivá OM osazená měřicím zařízením typu C s předpokládaným ročním odběrem do 630 MWh a jinou než měsíční periodou fakturace. Předpis měsíčních záloh podle stavu OM k prvnímu dni příslušného měsíce je PDS povinen vystavit do 7 pracovních dnů stejného měsíce. Uživatel je povinen uhradit předepsanou zálohu do 25. dne příslušného měsíce. Algoritmus stanovení záloh je uveden v [příloze č. 7](#) tohoto Řádu. Připadne-li datum splatnosti zálohy na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejbližše následující pracovní den.

Změněn kód pole

- 6.5.** Faktura (daňový doklad, opravný daňový doklad) PDS musí být vyhotovena v písemné podobě (pokud uživatel nedohodne s PDS formu elektronickou) a musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy. Splatnost faktury je do 14 dnů od data jejich vystavení. Připadne-li datum splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejbližše následující pracovní den.
- 6.6.** V případě prodlení s placením peněžních závazků je příslušná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.
- 6.7.** V případě prodlení uživatele s placením peněžních závazků dle odstavce 6.2. vyzve PDS písemně uživatele k úhradě splatné pohledávky a poskytne lhůtu k uhrazení v délce 3 pracovních dnů od doručení výzvy. Za písemnou výzvu se považuje rovněž

výzva odeslaná faxem na faxové číslo nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v SOD, popř. na adresu uvedenou v písemném oznámení uživatele o změně těchto údajů. Pokud je výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, považuje se za doručenou v den odeslání.

- 6.8.** Pokud uživatel neuhradí peněžité závazky ani v dodatečné lhůtě dle odstavce 6.7, použije PDS k úhradě neuhraných peněžních závazků dle odstavce 6.2 poskytnuté formy zajištění dle [přílohy č. 4](#) Řádu. PDS bezodkladně provede přepočet finanční způsobilosti uživatele a v případě nedostatečné finanční způsobilosti vyzve uživatele k jejímu prokázání. Pro účely přepočtu finanční způsobilosti budou poskytnuté formy finančního zajištění dle [přílohy č. 4](#) Řádu ke dni požádání o výplatu dle tohoto odstavce sníženy o hodnotu neuhraných peněžních závazků. V případě, že uživatel neprokáže finanční způsobilost ve lhůtě dle odstavce 5.7.2, informuje PDS o této skutečnosti OTE a ERÚ.

Změněn kód pole

- 6.9.** Záloha pro zákazníky s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh, pokud se pro její úhradu rozhodnou, viz [příloha č. 4](#) tohoto Řádu, bude stanovena a hrazena následovně.

Změněn kód pole

6.9.1. Výši zálohy na dodávku plynu stanovuje PDS. Je vypočtena ze sjednaného množství distribuovaného plynu v SOD, za jednotlivá čtvrtletí, v měsíčním členění ve výši 95 % z celkové ceny distribuce včetně DPH, zaokrouhlená na tisíce Kč.

6.9.2. Úhradu zálohy provede zákazník:

6.9.2.1. ve třech stejných splátkách – vždy 3., 13. a 23. dne kalendářního měsíce, ve kterém byla distribuce plynu realizována, nebo

6.9.2.2. jednou splátkou – vždy 13. dne kalendářního měsíce.

6.9.3. V případě, že bude některý z uvedených dnů dnem pracovního volna nebo klidu, uhradí zákazník splátku zálohy nejbližší následující pracovní den.

- 6.10.** V případě, že uživatel hradí zálohy dle odstavce 6.4. nebo 6.9., budou ve faktuře dle odstavce 6.3. zúčtovány zálohy uhrazené za příslušné období.

- 6.11.** Pokud poskytnuté plnění uživatele nestačí na splnění všech závazků ze SOD, závazky jsou splatné ve stejný den a uživatel neurčí, který závazek ze SOD plní, jsou všechny tyto závazky splněny částečně v procentuálním poměru, jak bylo nebo má být podle SOD distribuováno.

- 6.12.** PDS je oprávněn omezit nebo přerušit distribuci plynu a dodávku plynu z důvodu neoprávněné distribuce.
- 6.13.** V případě, že uživatel podá sám na sebe insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), stávají se všechny jeho vzniklé a dosud nesplatné finanční závazky vůči PDS splatnými, a to ke dni předcházejícímu dni zahájení insolvenčního řízení. V případě, že bude insolvenční návrh podán kterýmkoli věřitelem/věřiteli uživatele a nikoli současně též uživatelem, je PDS oprávněn jednostranným písemným úkonem doručeným uživateli učinit splatnými všechny vzniklé a dosud nesplatné finanční závazky s účinností ke dni, který bude uveden v takovém úkonu. Možnost započtení pohledávek v insolvenčním řízení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## **7. Předávané informace**

### **7.1. Dokumenty a informace zveřejňované na webových stránkách PDS**

- 7.1.1. PDS poskytuje uživatelům informace a dokumenty v elektronické formě na webové stránce PDS. Jedná se zejména o následující dokumenty:
- 7.1.1.1. Řád,
  - 7.1.1.2. Ceník služeb PDS,
  - 7.1.1.3. Informace o hodnotě spalného tepla,
  - 7.1.1.4. Informace o průměrných měsíčních hodnotách kvality plynu naměřených v uzlových bodech,
  - 7.1.1.5. Žádost o rezervaci distribuční kapacity,
  - 7.1.1.6. Vzor Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy,
  - 7.1.1.7. Vzor Smlouvy o poskytování elektronických služeb,
  - 7.1.1.8. Žádost o přerušení/omezení/ukončení/obnovení distribuce plynu,
  - 7.1.1.9. Roční plán odstávek distribuční soustavy,
  - 7.1.1.10. Dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy,
  - 7.1.1.11. Žádost o připojení k distribuční soustavě,
  - 7.1.1.12. Reklamační řád,
  - 7.1.1.13. Souhrnný výkaz dodržování standardů,

- 7.1.1.14. Program opatření PDS k vyloučení diskriminačního chování,
- 7.1.1.15. Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování,
- 7.1.1.16. Odběrový stupeň, předcházení stavu nouze a stav nouze,
- 7.1.1.17. Změna akumulace distribuční soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců v případě, že tyto hodnoty nezveřejňuje OTE,
- 7.1.1.18. Předběžná spotřeba plynu v distribuční soustavě po jednotlivých hodinách daného plynárenského dne,
- 7.1.1.19. Podmínky připojení,
- 7.1.1.20. Cenová rozhodnutí nebo ceník distribuce,
- 7.1.1.21. Žádost o zkušební provoz,
- 7.1.1.22. Žádost o přezkoušení pynoměru,
- 7.1.1.23. Informativní popis distribuční soustavy,
- 7.1.1.24.** Informace dle § 49 odst.1 písm. c) až e) PTP<sub>x</sub>
- 7.1.1.24.7.1.1.25.** [Informační memorandum o zpracování osobních údajů dle GDPR](#).

7.1.2. PDS je oprávněn provést změny dokumentů v odstavci 7.1.1., tuto změnu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci 12.6. Změny budou odrážet praktické zkušenosti s provozem a údržbou distribuční soustavy, se zajištěním distribuce plynu nebo změny v právních předpisech

## 7.2. Plánovací údaje poskytované uživatelem

7.2.1. Uživatel předá jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději do 31.5., plánované změny maximálních denních kapacit a distribuovaného množství za průměrných klimatických podmínek na následující rok pro OM/PM s ročním odběrem nad 630 MWh a/nebo měsíční periodou fakturace v detailu jednotlivých OM a pro ostatní OM v detailu tarifních pásem distribuce plynu.

## 7.3. Jednotná identifikace – EIC kód

7.3.1. Pro identifikaci účastníků trhu s plyнем v České republice je využíván systém kódů EIC (Energy Identification Coding) vyvinutý v rámci evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav ETSO (viz [příloha č. 5](#) tohoto Řádu).

Změněn kód pole

#### **7.4. Nominace a renominace distribuce plynu**

- 7.4.1. Nominaci a renominaci distribuce plynu podává UTP v souladu s PTP prostřednictvím informačního systému OTE.

### **8. Překročení kapacity a zkušební provozy**

#### **8.1. Překročení kapacity**

- 8.1.1. V případě překročení denní rezervované distribuční kapacity se postupuje dle platného Cenového rozhodnutí a platných právních předpisů.

#### **8.2. Distribuce plynu ve zkušebním provozu**

- 8.2.1. V případě distribuce plynu ve zkušebním provozu se postupuje dle platného Cenového rozhodnutí a platných právních předpisů.
- 8.2.2. Ustanovení dle odstavce 8.2.1. se přiměřeně použije i na PM mezi distribučními soustavami při zkušebním provozu zákazníka/zákazníků v rámci přímo připojené z hlediska toku plynu navazující distribuční soustavy a to v rozsahu zkušebního provozu tohoto/těchto zákazníka/zákazníků.
- 8.2.3. Žádost o distribuci plynu ve zkušebním provozu opatřenou elektronickým podpisem (dále jen „žádost“) podává uživatel v souladu se SOPES prostřednictvím webového portálu PDS, a to importem souboru ve formátu dle formuláře „Žádost o modifikaci smlouvy“, který je dostupný na webových stránkách PDS. V případě, že žádost podává uživatel, který není obchodníkem s plynem, jehož celkový počet OM v rámci distribuční soustavy PDS je nižší než 10, je možné žádost na uvedeném formuláři podat také v listinné podobě. Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách PDS.

### **9. Měření**

#### **9.1. Měření tlaku**

- 9.1.1. Měřený tlak slouží:

- 9.1.1.1. ke kontrole dohodnutých smluvních podmínek na vstupním a výstupním bodu distribuční soustavy,
- 9.1.1.2. k výpočtu množství plynu dopravovaného distribuční soustavou.

## **9.2. Měření kvality plynu**

- 9.2.1. Kvalita plynu se měří v k tomu určených měřicích místech kvality a zajišťuje ho PPS a výrobce analytickými metodami. Výsledky měření slouží k výpočtu charakteristických veličin pro spalování plynu, z nichž spalné teplo slouží k přepočtu naměřeného množství plynu na energetické jednotky podle technických pravidel TPG 901 01. Přiřazení jednotlivých měřicích míst kvality k příslušným předávacím místům do distribuční soustavy je uvedeno v [příloze č. 6](#) tohoto Řádu.
- 9.2.2. PDS přiřadí OM zákazníka do příslušné zóny kvality, pro niž provede jednou měsíčně výpočet měsíčního váženého průměru a váženého ročního klouzavého průměru spalného tepla dle metodiky popsané v TPG 901 01.

Změněn kód pole

## **9.3. Měření množství plynu**

- 9.3.1. Měření množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z přepravní soustavy zajišťuje PPS. Měření množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z VP zajišťuje výrobce. Měření množství plynu na předávacích místech mezi distribučními soustavami zajišťuje PDS, jehož distribuční soustava je z hlediska toku plynu nadřazena.
- 9.3.2. Měření množství plynu v OM zákazníka zajišťuje PDS. Typ měřicího zařízení je uveden v SOD. Konkrétní měřicí zařízení včetně technických údajů a výrobních čísel, které je nainstalováno na OM, je uvedeno na dokladu o montáži měřicího zařízení, potvrzeném zákazníkem.
- 9.3.2.1. Pokud PDS zjistí, že měřicí zařízení nainstalované na OM nevyhovuje z hlediska rozsahu měření nebo roční spotřeby v OM, je povinen ho vyměnit za měřicí zařízení, které z hlediska rozsahu měření nebo roční spotřeby v OM vyhovuje. Při výměně měřicího zařízení dochází k aktualizaci smlouvy o připojení k distribuční soustavě a SOD. V případě, kdy zákazník, případně jeho dodavatel plynu neposkytne potřebnou součinnost při výměně měřicího zařízení (vč. případné úpravy měřicí tratě), je PDS oprávněn v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 pism. j) bod 7 energetického zákona omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu do OM. O neposkytnutí součinnosti zároveň PDS informuje ERÚ.
- 9.3.3. Měřicí zařízení musí v závislosti na svém typu zabezpečit
- 9.3.3.1. u typu A:

- i. změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na vztažné podmínky,
- ii. archivaci naměřených a přepočtených hodnot,
- iii. zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení,
- iv. dálkový přenos změřených a archivovaných hodnot min. 1x denně.

9.3.3.2. u typu B:

- i. změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na vztažné podmínky,
- ii. archivaci naměřených a přepočtených hodnot,
- iii. zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení.

9.3.3.3. u typu S:

- i. změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu,
- ii. archivaci naměřených hodnot,
- iii. zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení.

9.3.3.4. u typu C/CM:

- i. změření objemového průtoku.

9.3.4. Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje PDS.

9.3.5. Měření množství plynu se provádí v objemových jednotkách za provozního přetlaku a teploty plynu. Naměřený objem je přepočítáván na vztažné (referenční) podmínky tj.:

9.3.5.1. teplotu plynu + 15 °C (288,15 K),

9.3.5.2. absolutní tlak plynu 101,325 kPa,

9.3.5.3. relativní vlhkost plynu φ=0.

9.3.6. Způsob přepočtu naměřeného objemu plynu z provozních podmínek na vztažné podmínky určuje vyhláška o měření .

9.3.7. PDS poskytuje následující informace o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu:

9.3.7.1. u zákazníků s měřením typu A každý kalendářní den do 12:00 hod. záznam hodnot odběrů z provozního měření v Nm<sup>3</sup> za předcházející plynárenský den a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nedojde k vyčtení skutečné hodnoty

odběru za předcházející plynárenský den, PDS poskytne náhradní hodnotu odběru, kterou je hodnota odběru ve stejném dnu předcházejícího týdne,

- 9.3.7.2. u zákazníků s měřením typu B nejpozději 5. pracovní den plynárenského měsíce hodnoty odběru z provozního měření v Nm<sup>3</sup> za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- 9.3.7.3. všem UTP nejpozději 3. pracovní den plynárenského měsíce vážený měsíční průměr spalného tepla za předcházející plynárenský měsíc a vážený průměr hodnot spalného tepla za předcházejících 12 měsíců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- 9.3.7.4. všem UTP nejpozději 6. pracovní den průměrné hodnoty kvality plynu naměřené v uzlových bodech, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

#### **9.4. Provoz měřicího zařízení**

- 9.4.1. PDS má právo jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to oznámit PPS nebo PDS.
- 9.4.2. Zákazník provozuje své OPZ tak, aby nedošlo k poškození nebo nežádoucímu ovlivnění přesnosti a funkčnosti měřicího zařízení. Předchází zejména skokovému spuštění nebo přerušení odběru, pulzacímu průtoku v oblasti měřicího zařízení vybaveného rotačním nebo turbínovým plynometrem, provozování OPZ mimo rozsahy instalovaných měřidel, či jiným stavům, které by mohly mít za následek poškození měřidel nebo jejich nesprávnou funkci.
- 9.4.3. Pokud není z provozních důvodů možné se stavů popsaným v odstavci 9.4.2. vyvarovat nebo pokud by hrozilo poškození měřicího zařízení vlivem nestandardního způsobu odběru plynu (například skokové změny odběru apod.), zákazník tuto skutečnost neprodleně oznámí PDS a na svoje náklady po dohodě s PDS provede taková technická opatření, která zajistí bezporuchovou, správnou a přesnou funkci měřicích zařízení.

## **9.5. Dopočet při poruše měřicího zařízení**

- 9.5.1. V případě poruchy plynoměru se použije údaj o naměřeném množství plynu plynoměrem záložní řady, pokud je záložní řada na měřicím místě instalována.
- 9.5.2. Pokud je na měřicí stanici instalováno kontrolní měřicí zařízení, jiné než měřicí zařízení PDS, použije se údaj o množství plynu naměřený na kontrolním měřicím zařízení, a to za podmínky, že toto zařízení splňuje podmínky dle obecně závazných právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že spotřeba stanovená tímto zařízením je prokazatelná a není zjevně nepřiměřená historické spotřebě, případně druhu a skladbě spotřebičů zákazníka.
- 9.5.3. Pokud nelze z důvodu poruchy měřicího zařízení určit skutečně odebrané množství plynu za určité fakturační období, případně jeho část, Vypočte se odebrané množství plynu dodatečně takto, není-li smluvně dojednáno jinak:
  - 9.5.3.1. V případě poruchy měřicího zařízení na OM zákazníka nebo PM mezi dvěma provozovateli distribučních soustav se vypočte spotřeba na základě množství plynu dodaného v předchozím fakturačním období, pokud není v propojovací dohodě mezi těmito provozovateli distribučních soustav stanoven jiný způsob. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství dodaného plynu dodatečně podle odečtu odebraného množství plynu naměřeného v následujícím fakturačním období.
  - 9.5.3.2. Při poruše přepočítávače se použije údaj o naměřeném množství plynu přepočítávače kontrolního měřicího zařízení, pokud toto splňuje podmínky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii; není-li kontrolní měřicí zařízení instalováno, použije se údaj z plynoměru, přepočtený podle naměřených a zaznamenaných dat o teplotě a tlaku plynu v plynoměru, přičemž jako střední hodnota teploty a tlaku plynu pro přepočet se bere aritmetický průměr zaznamenaných dat po dobu poruchy přepočítávače. Dále se pro přepočet použije převrácená hodnota stupně kompresibility, zaznamenaná v přepočítávači před vznikem jeho poruchy. Není-li možné tyto hodnoty získat, použije se průměrný přepočítávací koeficient za adekvátní předchozí časové období.

- 9.5.3.3. Při zjištění změny rozdílu mezi stavem počitadla plynometru a stavem registru nepřepočteného objemu plynu na napojeném přepočítávači za vyhodnocované období bude odchylka, zjištěná odečtením obou rozdílů korigována průměrným přepočítávacím číslem, což je poměr přepočteného objemu plynu ku nepřepočtenému objemu plynu za stejné časové období jako vyhodnocované období, přičemž za směrodatný se bere údaj plynometru.
- 9.5.3.4. Při poruše dálkového přenosu, nebo dojde-li k pochybnosti o správnosti přenesených dat z měřicího zařízení se použije pro OM zákazníka nebo PM mezi dvěma provozovateli distribučních soustav údaj zaznamenaný v archivu přepočítávače k ukončené plynárenské hodině nebo k ukončenému plynárenskému dni.

#### **9.6. Dopočet objemů plynu při neoprávněném odběru**

- 9.6.1. Způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu a neoprávněnou distribucí plynu stanoví obecně závazný právní předpis.

#### **9.7. Termíny odečtů, způsob odečtů a předávání údajů o naměřeném množství uživateli**

- 9.7.1. U OM s ročním odběrem nad 630 MWh a/nebo s měsíční periodou fakturace a s měřením typu C předává zákazník odběrové diagramy pravidelně jednou měsíčně, nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce následujícími způsoby:
- i. prostřednictvím webových stránek: [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz),
  - ii. elektronickým vyčtením dat nebo dálkovým přenosem,
  - iii. v případě technické závady (např. výpadek sítě) telefonicky, e-mailem.
- 9.7.2. U OM s ročním odběrem nad 630 MWh do 52 500 MWh a s měřením typu B provádí PDS vyčítání záznamníků pravidelně jednou měsíčně, nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce.
- 9.7.3. V případě nedostupnosti měřicího místa, nebo v případě nepředání odběrového diagramu provede PDS kvalifikovaný odhad spotřeby na základě spotřeby stejněho měsíce předchozího roku; to neplatí, pokud zákazník nahlásí spotřebu, která odpovídá historické nebo plánované spotřebě zákazníka.
- 9.7.4. U OM s ročním odběrem nad 52 500 MWh a u PM provádí odečty PDS pomocí dálkového přenosu jedenkrát denně (měření typu A).

- 9.7.5. Má-li zákazník s ročním odběrem nad 630 MWh více měřicích míst, odečtu se při kombinaci měření typu B a CM nebo A a CM měřicí místa s měřením typu CM jednou měsíčně v rámci pravidelného odečtu, případně jsou předána dle odstavce 9.7.1. Měřící místa s typem měření B nebo A jsou odečítána dle odst. 9.7.2. nebo 9.7.4.
- 9.7.6. Odečet spotřeby zákazníků s ročním odběrem do 630 MWh se provádí zpravidla jednou za 12 měsíců, přičemž nejzazší lhůta k provedení odečtu je jednou za 148 měsíců. Termín provedení odečtu stanoví PDS. V případě nedostupnosti měřicího místa může zákazník nahlásit stav plynometru sám. Pokud tak neučiní do pěti dnů od termínu odečtu nebo je nahlášený odečet zjevně nepřiměřený historické spotřebě, případně druhu a skladbě spotřebičů zákazníka, stanoví PDS množství plynu propočtem na základě množství plynu odebraného za předchozí období dle platné legislativy. Pokud budou naplněny podmínky § 74 energetického zákona, bude takový odběr posuzován jako neoprávněný.
- 9.7.7. Údaje o odebraném množství plynu za jednotlivé zákazníky jsou předány příslušnému uživateli současně s fakturou.
- 9.7.8. V případě, že uživatel nahlásí PDS stav plynometru při změně ceny distribuce plynu nebo při změně ceny plynu, zaeviduje PDS tento odečet v případě, že je podán elektronicky nebo písemně a je PDS doručen nejpozději do 14 kalendářních dnů od této změny a nahlášený odečet není zjevně nepřiměřený historické spotřebě, případně druhu a skladbě spotřebičů zákazníka.
- 9.7.9. Samoodečty v rámci požadavků na mimořádné vyúčtování plynu jsou zasílány PDS prostřednictvím uživatelů. Zasílání je možné realizovat dvěma způsoby:
- 9.7.10. zaslání prostřednictvím strukturovaného, PDS definovaného souboru, který je dostupný na webových stránkách PDS, v elektronické podobě,
- 9.7.11. prostřednictvím webového portálu PDS.
- 9.7.12. Požadavek na mimořádný odečet provedený fyzicky je nutné uplatnit prostřednictvím uživatele. Realizace těchto požadavků je ze strany PDS zpoplatněna (viz ceník nadstandardních služeb). Požadavek musí být uplatněn minimálně 21 kalendářních dní před požadovaným termínem odečtu. Tyto požadavky mohou být realizovány pouze do vyčerpání volné kapacity PDS.

**9.8.** Stanovení množství plynu při ukončení odběru zákazníka, změně zákazníka na OM ukončení distribuce plynu do OM/PM, při standardní změně dodavatele plynu, nebo při přerušení dodávky plynu.

- 9.8.1. Množství plynu odebraného zákazníkem při ukončení odběru zákazníka, ukončení distribuce plynu do OM/PM se určí v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
- 9.8.2. Množství plynu odebraného zákazníkem při změně zákazníka na OM se určí na základě odečtu dodaného uživatelem v elektronické podobě nejpozději do pátého pracovního dne po provedení změny zákazníka na OM, za předpokladu, že s tímto odečtem stávající a nový zákazník souhlasí, dle odstavce 5.3.3.2. V případě, že uživatel odečet v této formě nedodá, provede PDS odhad spotřeby dle platných právních předpisů.
- 9.8.3. Množství plynu odebraného zákazníkem při standardní změně dodavatele plynu se určí v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

**9.9.** Způsob přijímání odečtů podávaných uživatelem, který má s PDS uzavřenou smlouvu o poskytování elektronických služeb

- 9.9.1. Odečty podané uživatelem, který má s PDS uzavřenou smlouvu o poskytování elektronických služeb, přijímá PDS prostřednictvím webového portálu PDS, a to importovaným souborem ve formátu dle formuláře „Samookečet“, který je dostupný na webových stránkách PDS.

**9.10.** Způsob rozdelení dodávky plynu pro zákazníka do jednotlivých měsíců odečtového období.

- 9.10.1. Pro stanovení výše odběru plynu v jednotlivých měsících u zákazníků s jinou než měsíční periodicitou fakturace se provede rozpočet do jednotlivých měsíců dle platných právních předpisů.

## **10. Reklamace**

**10.1.** Reklamace je právní jednání, kterým uživatel požaduje prošetření nebo opravu uskutečněných, neuskutečněných nebo chybně uskutečněných činností, které vznikly v souvislosti s poskytovanými službami PDS.

**10.2.** Uplatněná reklamace, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu, nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování.

**10.3.** Podrobnosti řešení reklamací jsou uvedeny v Reklamačním rádu PDS, zveřejněném na webových stránkách PDS.

**10.4.** V případě, že uživatel podává k PDS reklamací na základě zmocnění od zákazníka, je odpovědný za poučení zákazníka o jeho povinnostech vůči PDS, zejména o povinnosti uhradit náklady na přezkoušení měřicího zařízení, pokud toto přezkoušení bylo provedeno na základě žádosti uživatele a na měřicím zařízení následně nebyla shledána závada. Pokud reklamací k PDS podává přímo zákazník, je PDS odpovědný za poučení zákazníka o jeho povinnostech.

## **11. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů**

**11.1.** PDS je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se SOD uzavřené s uživatelem, jakož i jiných skutečností souvisejících s uzavřením a plněním této smlouvy nebo informací souvisejících se službami poskytovanými PDS uživateli (dále jen „důvěrné informace“), a to až do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou veřejně známými bez porušení povinnosti PDS.

**11.2.** PDS se zejména zavazuje nezpřístupňovat důvěrné informace veřejnosti ani je jinak neposkytovat třetím osobám, ledaže byl PDS k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění důvěrných informací udělen předchozí písemný souhlas uživatele.

**11.3.** Rozsah důvěrných informací PDS je uveden v Programu opatření PDS k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní.

**11.4.** Povinnost mlčenlivosti podle předchozích odstavců tohoto článku se neuplatní při plnění povinnosti PDS uložené obecně závaznými právními předpisy.

**11.5.** PDS zpracovává osobní údaje dle GDPR. Pokud jsou osobní údaje získávány od uživatelů distribuční soustavy – fyzických osob, vždy je PDS informuje o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má fyzická osoba povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

**11.6.** Jako správce osobních údajů je PDS povinen informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o tom, jakým způsobem PDS zpracovává jejich osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány, jakož i informace o právech fyzických osob v oblasti zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz), případně je PDS poskytuje v listinné podobě nebo elektronicky.

**Naformátováno:** Odsazení: Vlevo: 1,2 cm, Bez odrážek a číslování

## **12. Závěrečná ujednání**

- 12.1.** Tento Řád byl zpracován PDS na základě povinnosti stanovené ustanovením § 59 odstavec 8 písmeno w) energetického zákona a předložen ke schválení ERÚ, který jej na základě ustanovení § 97a energetického zákona schválil.
- 12.2.** PDS zveřejní znění Řádu, na svých webových stránkách. Uživatel bude vyrozuměn o změně smluvních podmínek elektronicky, nejpozději v den nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl Řád nebo jeho změny schváleny nebo před ERÚ schválenou účinností Řádu, má-li účinnost nastat až po právní moci rozhodnutí, kterým je Řád schválen.
- 12.3.** PDS je povinen změnit Řád, jestliže je to nutné k dosažení souladu s novou úpravou obsaženou v obecně závazném právním předpise.
- 12.4.** PDS je oprávněn změnit Řád, jedná-li se o změnu, která odráží praktické zkušenosti s provozem a údržbou distribuční soustavy nebo obchodní zvyklosti zachovávané obecně v odvětví plynárenství nebo změny v technologii používané při distribuci plynu. Změna Řádu je účinná okamžikem schválení Řádu nebo jeho změn ERÚ nebo k pozdějšímu dni uvedeném v rozhodnutí, kterým je Řád nebo jeho změna schválena.
- 12.5.** PDS zpřístupní obsah připravované změny alespoň způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím (uveřejnění na webových stránkách PDS), a to nejpozději ke dni, kdy předloží návrh na změnu ERÚ ke schválení. Podmínkou účinnosti změny podle ustanovení odstavců 12.3. a 12.4. je schválení změny ERÚ.
- 12.6.** Oznámení o povinnosti činit některé úkony vůči PDS v písemné nebo elektronické formě zveřejní PDS na svých webových stránkách a zašle uživateli e-mailem nejméně 14 dnů předem.
- 12.7.** Veškeré změny nebo doplnění Řádu jsou předkládány ERÚ a podléhají jeho schválení.
- 12.8.** Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s distribucí plynu PDS dle tohoto Řádu a SOD se řídí právním řádem České republiky.
- 12.9.** Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy:
- 12.9.1. Příloha č. 1 Popis distribuční soustavy
- 12.9.2. Příloha č. 2 Podmínky připojení k distribuční soustavě
- 12.9.3. Příloha č. 3 Kvalitativní parametry distribuovaného plynu
- 12.9.4. Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti

Změněn kód pole  
Změněn kód pole

12.9.5. Příloha č. 5	EIC kódy	Změněn kód pole
12.9.6. Příloha č. 6	Místa měření kvality plynu a uzlové body kvality	Změněn kód pole
12.9.7. Příloha č. 7	Algoritmus stanovení záloh dle čl. 6.4. tohoto Řádu	Změněn kód pole

Tento Řád nabývá účinnosti dne: [20. 8. 2017](#)

Za PDS dne: [3. 7. 2017](#)

**Ing. Martin Slabý v.r.**

předseda představenstva

**Ing. Miloš Houzar v.r.**

místopředseda představenstva

Za Energetický regulační úřad schválil dne: [4. 8. 2017](#)

## **Příloha č. 1 Řádu provozovatele: Popis distribuční soustavy**

### **A) Seznam vstupních bodů do distribuční soustavy Pražské plynárenské Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD) z PS a ostatních DS**

Vstupní bod	Max.denní průtok (tis.m <sup>3</sup> )
PRS Měcholupy	15 360
PRS Třeboradice	10 800
PRS Sibřina	360
PRS Drahelčice	3 600
Mstětice (z/do GasNet, s.r.o.) *	neurčeno
Krabošice (z/do GasNet, s.r.o.) *	neurčeno
Suchdol (z/do GasNet, s.r.o.) *	neurčeno

\* Tyto předávací body slouží pouze pro havarijní, resp. výpomocné dodávky. Umožňují po osazení mobilního měřicího zařízení s dálkovým vyčítáním dat přímé obousměrné měření průtoku a množství plynu.

### **B) Popis VTL plynovodní soustavy PPD (technické informace)**

PPD provozuje centrální VTL soustavu vzájemně propojenou STL plynovody. Provozním přetlak ve VTL soustavě je 1,5 – 2,4 MPa.


#### **Zdroje zemního plynu**

Centrální VTL soustava je napájena z těchto PRS:

Název PRS	Projekt. výkon (tis.m <sup>3</sup> /den)	Min. předávací tlak (MPa)	Výstupní přetlak (MPa)
Měcholupy	15 360	4,43	2,4
Třeboradice	10 800	4,4	2,4
Sibřina	360	4,43	2,4
Drahelčice	3 600	4,3	2,4

### C) Mapka vstupních bodů distribuční soustavy PPD

V níže uvedené mapce VTL sítě jsou popiskami uvedeny PRS z předávací soustavy, které napájí centrální VTL soustavu a předávají místa se sousedními DS.

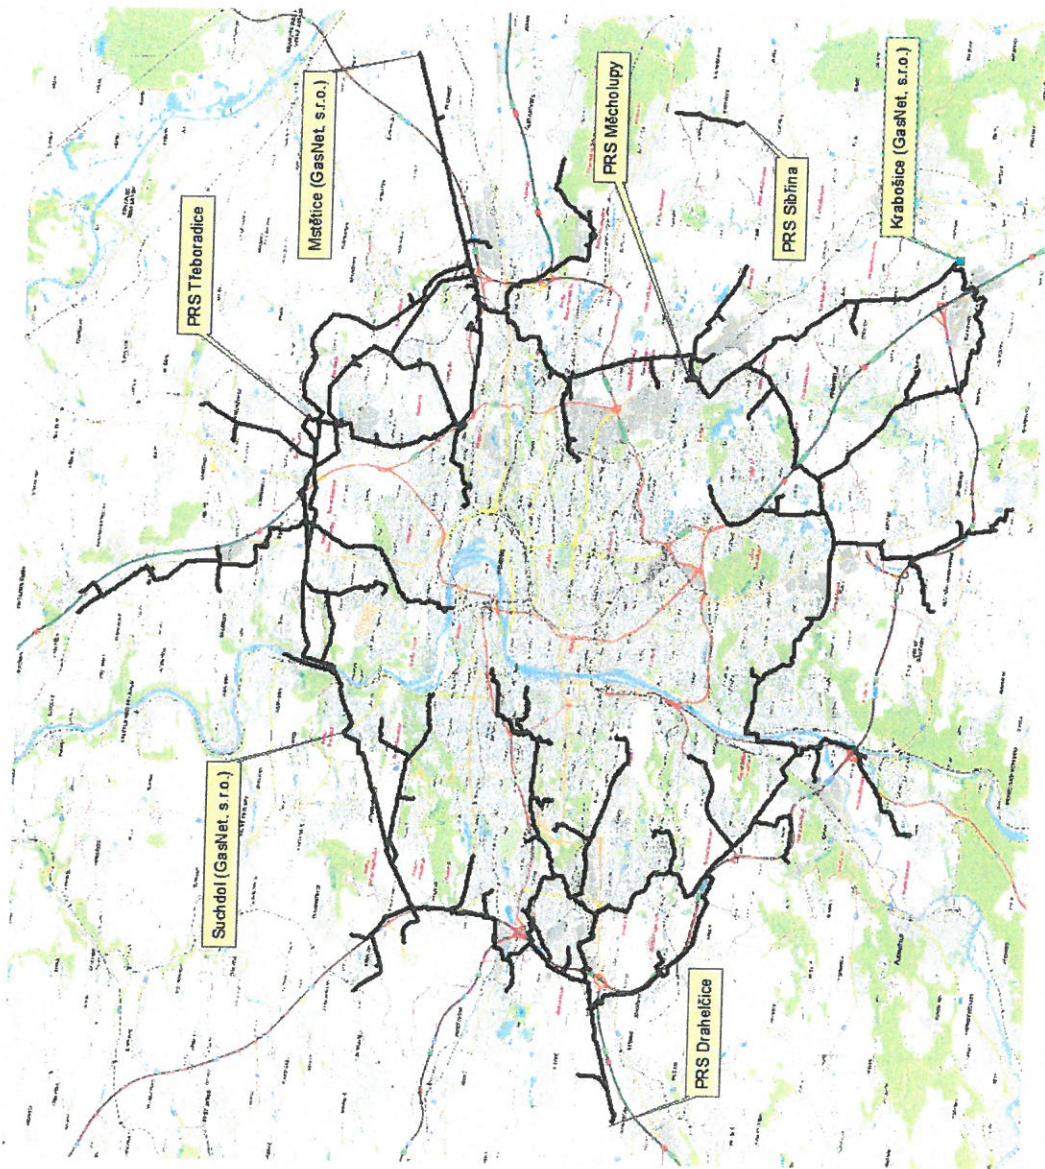

Řád provozovatele distribuční soustavy

Strana 2 (celkem 2)

**Příloha č. 6 Řádu provozovatele: Místa měření kvality plynu a uzlové body kvality**

**Přiřazení uzlových bodů kvality jednotlivým vstupním bodům do distribuční soustavy Pražské plynárenské Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD) s uvedením náhradních uzlových bodů:**

Předávací místo	Uzlový bod	Uzlový bod náhradní
PRS Měcholupy	PRS Měcholupy	<del>PRS Zvěstov 1, VPS Limuzy 1</del> <del>VPS Limuzy 2</del>
PRS Třeboradice	VPS Limuzy <del>21</del>	VPS Hospozín 2
PRS Sibřina	VPS Limuzy <del>12</del>	PRS Měcholupy
PRS Drahelčice	VPS Hospozín 2	VPS Limuzy 2

**Přiřazení vstupních bodů do distribuční soustavy k jednotlivým zónám kvality plynu:**

Zóna kvality plynu	Vstupní bod do distribuční soustavy
VTL síť PPD	PRS - Měcholupy, Třeboradice, Sibřina, Drahelčice