


## EIC kódy

1. Pravidla jednotné identifikace vydává společnost OTE, a. s., která současně spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem podle § 25 vyhlášky ERÚ č. 365/2009 Sb., O pravidlech trhu s plynem , ve znění pozdějších předpisů.
2. Na základě pravidel vydaných společností OTE, a. s. byla pro potřeby označování předávacích a odběrných míst v plynárenství vyčleněna jedna řada v rámci kombinací dostupných pro ČR. Tato řada je spravována společností OTE, a. s. s tím, že PDS byla přidělena „podřada“ v rámci, které jsou přidělovány kódy EIC pro jednotlivá odběrná místa.
3. Vyčleněná řada identifikuje lokálního vydavatele kódu (27), druh označovaného subjektu/objektu (Z pro místa s měřením) a znakem „G“ také specifikuje, že daná řada je určena pro plynárenství. EIC kód takto vyčleněné „podřady“ dále obsahuje 11 volitelných znaků + kontrolní znak.
4. EIC kód je nepřenositelný, tzn. Po zániku původního OM/PM se nesmí použít pro označení jiného OM/PM. Za zánik OM se nepovažuje změna majitele (přepis na nového majitele).
5. EIC kód bude využíván pro potřeby jednoznačné identifikace příslušného OM/předávacího místa v případě podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity, žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu, samotného uzavření smlouvy o distribuci plynu, zasílání dat společnosti OTE, a. s. dle Pravidel trhu s plynem a pro potřebu jednoznačné identifikace v rámci fakturace a případné reklamace za poskytnuté služby.

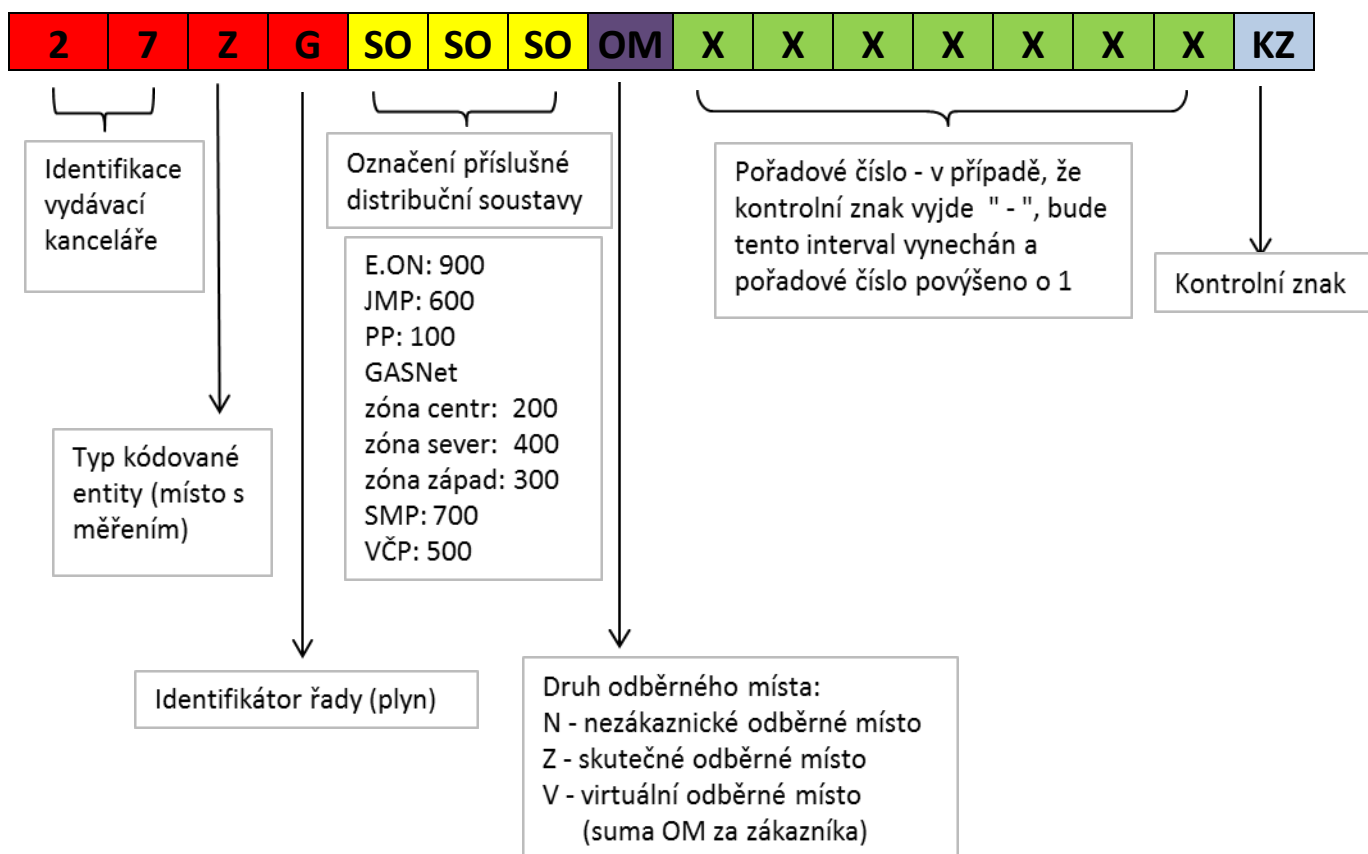

### Poznámka:

- 1) Vzhledem k pravidlům stanovování EIC, je nutné dodržet, aby kontrolní znak na konci nenabýval hodnoty „ - “ – v tomto případě bude vynecháno a interval zvýšen i za cenu vzniku nesouvislé řady v intervalu (mezery).